




Standardverlegung von Kabelsysteme


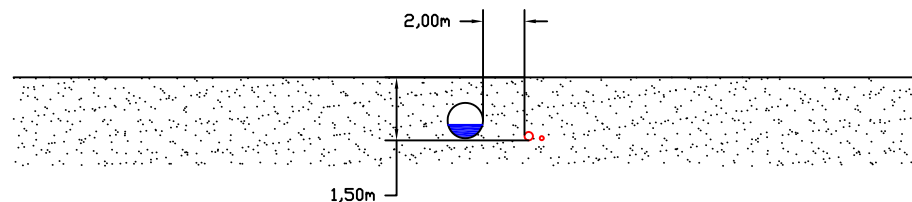


- Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

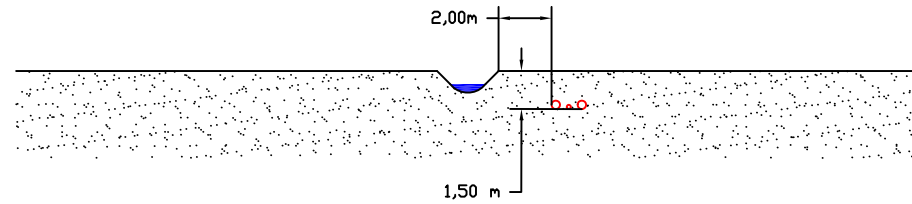

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

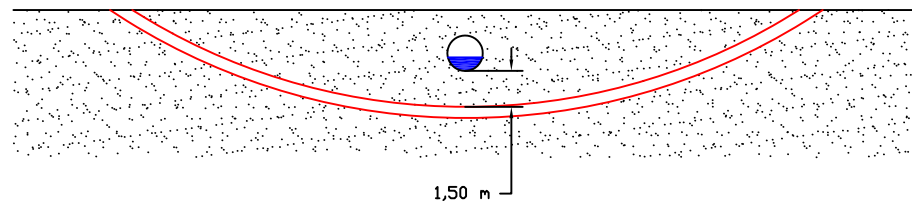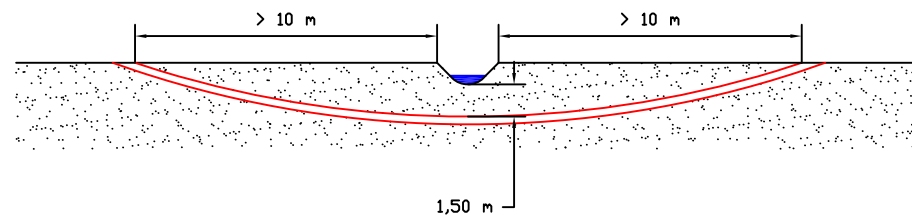

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____ mm²
und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab: ohne Maßstab		
						Ber.: Dit.: Str.:		
8.					Datum	Name	Benennung:	
7.				Bearb.	24.10.22	A.Walter	Antrag nach BImSchG	
6.				Gepr.			Neubau von 4 WEA Nordex N163 6.X im Windpark Kladrum	
5.				Norm				
4.								
3.							Plan- / Zeichnungsbezeichnung	Blatt.
2.							Prinzipdarstellung Kabelverlegung	
1.								
Zust.	Änderung	Datum	Name				Anl.- Nr: 3.9.2	