

Gesamtbewertung Wasserkörper:

mäßig


Bewertung Chemischer Zustand:



gut

nicht gut

Bewertung ökologisches Potential:



sehr gut

gut

Gesamtbewertung Biologie (B-QK):



mäßig

unbefriedigend

schlecht

Zur Information

Wassergüte (PC-QK):

Vorgaben eingehalten

Strukturgüte (HM-QK):



Durchgängigkeit (HM-QK):





**(B-QK) Biologische
Qualitätskomponente**

erheblich verändert

Ziel: Klasse 2

Bewertung: Klasse 3

Defizite:
Makrozoobenthos
(Makrophyten und
Fische nicht unter-
sucht)

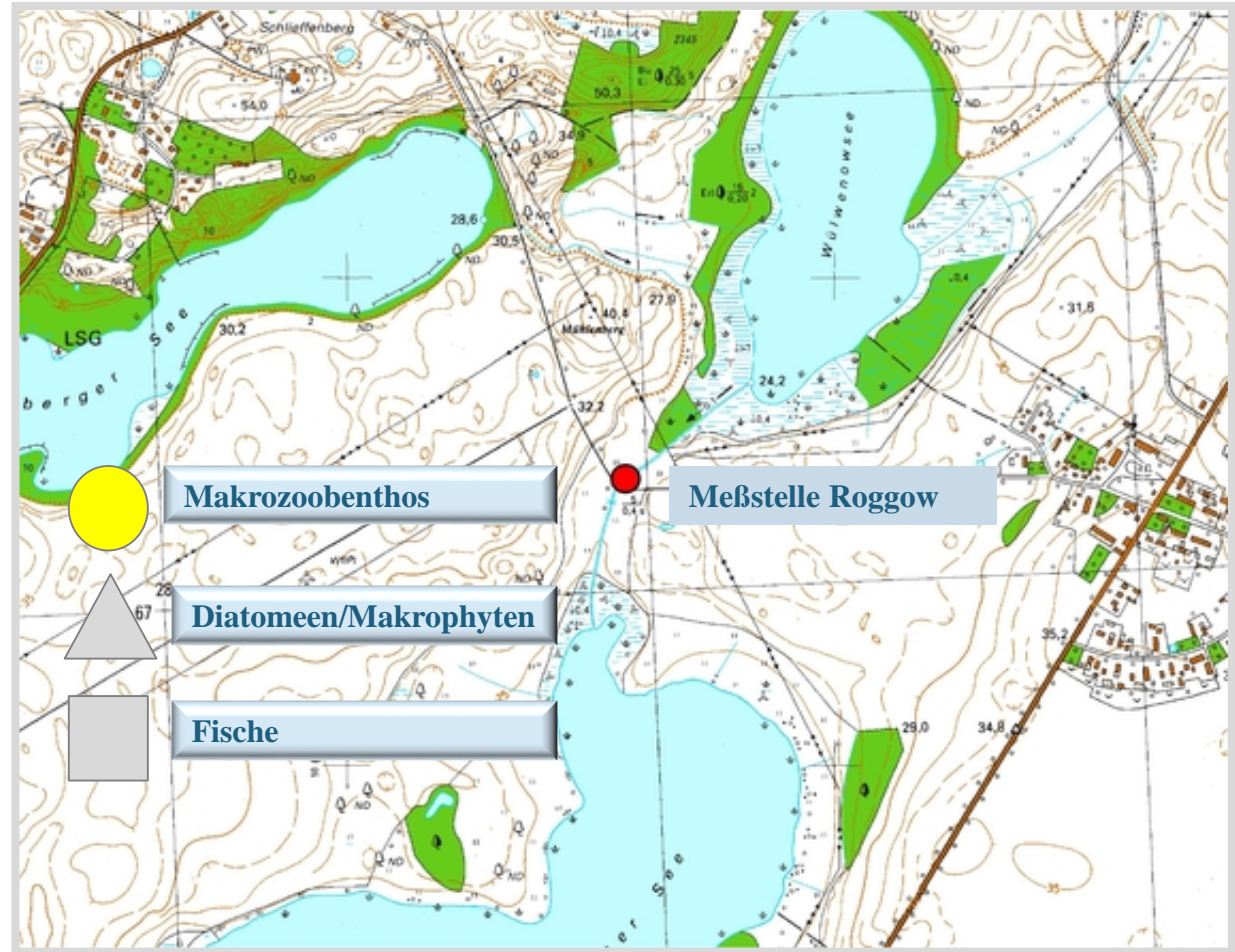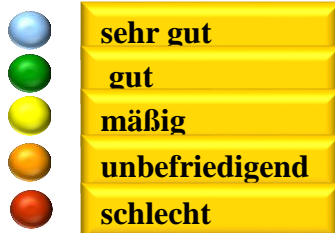


(HM-QK)
Hydromorphologische
Qualitätskomponente

Ziel: Klasse 3

Bewertung: Klasse 4

Defizite:
Strukturgröße
2 relevante Bauwerke

erheblich verändert

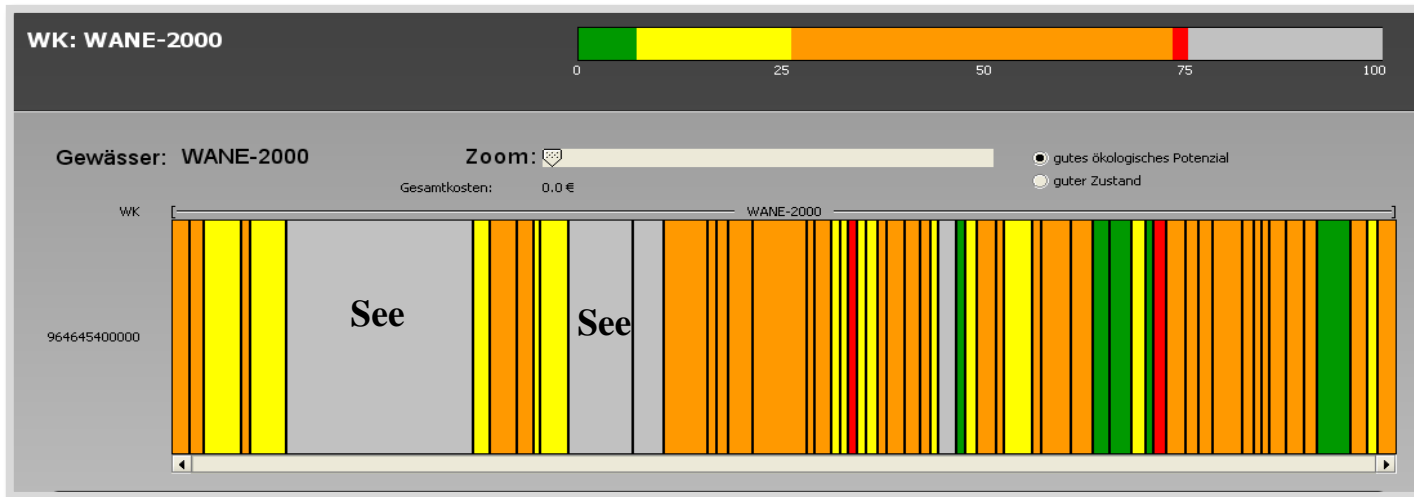

Der Wasserkörper ist nicht ausreichend durchwanderbar.

(PH-QK) Physikalisch- chemische Qualitätskomponente

Orientierungswert eingehalten		ja	nein								
	O2	TOC	BSB5	Chlorid	pH	Pges	o-PO4	NH4-N	NH3-N	NO2-N	BWZ GN
	10-Percentil	MW	MW	MW	Min-Max	MW	MW	MW	MW	MW	MW
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
OT-Werte Typ 21	>4	15	<6	200	7,0-8,5	0,100	0,070	0,200	0,0020	0,050	2,60
2015	5,1	10,9	2,0	33	7,7-8,7	0,043	0,026	0,125	0,0025	0,026	2,23
2018	4,8	12,5	2,1	33	7,7-8,2	0,038	0,030	0,116	0,0028	0,024	2,31

Der Orientierungswert (OT-Wert) für **Ammoniak (NH3-N)** wird leicht überschritten.

Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für den Gesamtstickstoff (GN) wird eingehalten.

Beide Einschätzungen werden durch den vorgelagerten See begründet, der zum einen als Nährstofffalle wirkt und zum anderen erhöhte pH-Werte (Primärproduktion) verursacht, die zu einer verstärkten Ammoniakbildung führen.

Klassifizierung alt

	CL	O2	OPO4 P	GPO4 P	NO3 N	NO2 N	NH4 N	GN N
2012	1	3	2	1	2	2	2	3
2015	1	3	2	1	3	1	2	3
2018	1	4	2	1	3	1	2	3



(PCH-QK) Physikalisch-
chemische
Qualitätskomponente

Defizite:
Ammoniak

